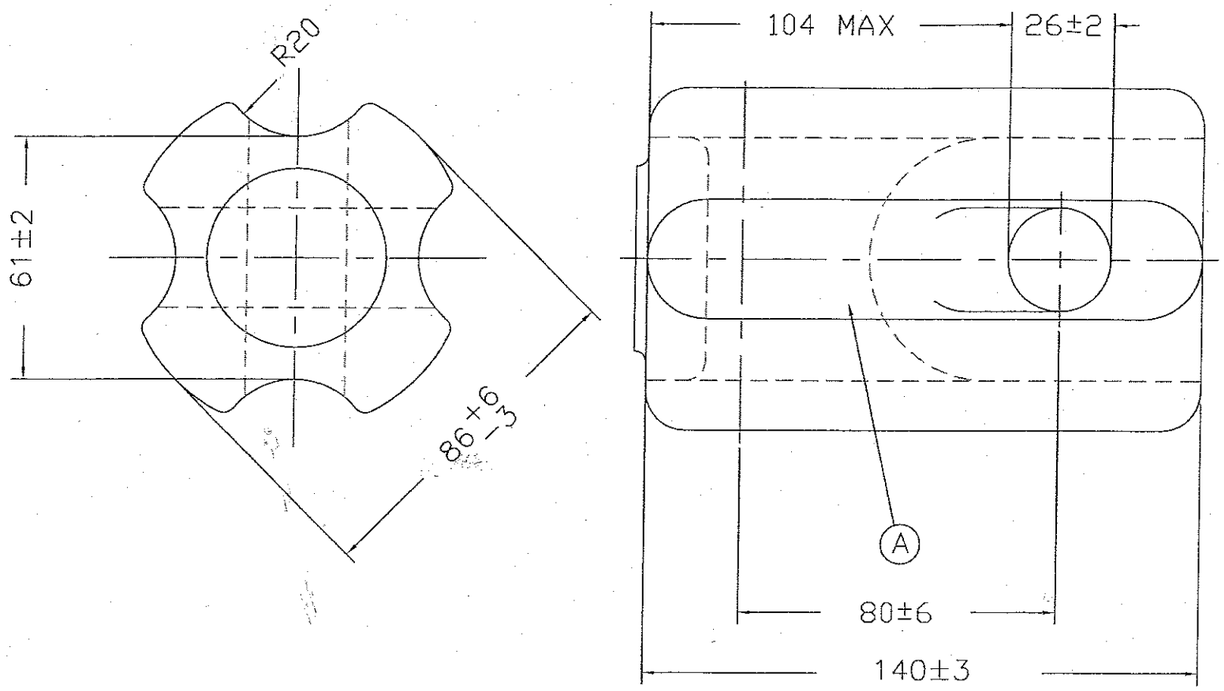


DATOS TÉCNICOS		VALOR	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
TENSIÓN DE FLAMEO A 60 Hz.	EN SECO	35	KV
	EN HÚMEDO	18	KV
DISTANCIA DE FUGA		59	mm
PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS			
RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN		89	kN
MASA POR UNIDAD		1,36	kg

REFERENCIAS			
ANSI C29.4	NMX-J-251 NMX-J-271/1	ESPECIFICACIÓN CFE 52000-55/93	DESCRIPCIÓN CORTA CFE: 3R

RESULTADOS DE PRUEBAS PROTOTIPO		CONSTANCIA NO. K3112-12-E/2298 VALOR	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
TENSIÓN DE FLAMEO A 60 Hz:	EN HÚMEDO	43,6	KV
DISTANCIA DE FUGA		73,16	mm
PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS			
RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN		91,027 kN	
PRUEBA DIMENSIONAL		CUMPLE	

NOTAS:

A).- ACABADO: VIDRIADO, BRILLANTE LISO, COLOR: GRIS DENTRO DE LOS LIMITES DE COLORES GRIS ARENA (31) Y GRIS CLARO (5) DE ACUERDO L0000-15

B).- DETALLE DEL MARCADO EN LA PORCELANA

IUSA 3R 54-3
07 XX

XX SIGNIFICA MES DE FABRICACIÓN

C).- ALTITUD DE OPERACIÓN DE 0 A 1000 msnm.

D).- PARA EMPAQUE Y EMBALAJE VER DIBUJO P-1353-02

E).- GARANTÍA: EL AISLADOR ESTA GARANTIZADO POR UN PERIODO DE 10 AÑOS Y UNA VIDA ÚTIL NO MENOR DE 30 AÑOS BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN

DIBUJO NO.	NOMBRE DEL DIBUJO
1353-01	AISLADOR
1353-02	EMPAQUE Y EMBALJE

CFE
GERENCIA DE NORMALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN
SATISFACTORIO
Con oficio No. 312.02.01.0037 de fecha 24 Enero 2013
Este plano es de referencia en las pruebas prototipo por parte del LAPEM u organismo acreditado, en apego a lo establecido en el procedimiento PE-K3000-001, una vez cumplido satisfactoriamente con la totalidad de las pruebas indicadas en la NRF y/o Especificación Técnica y contar con la constancia de aceptación de prototipo servirá como plano de referencia en las pruebas de aceptación por parte del LAPEM y recepción de equipos por parte de las divisiones.
Revisó
Autoriza
Ing. Alejandro Bonilla Rodríguez

CAMBIO	DESCRIPCIÓN	POR	FECHA
2	SE CAMBIO NUMERO DE CONSTANCIA DE K3112-10-E/2298 A K3112-12-E/2298.	UMM	04/01/13
1	EMISIÓN DE DIBUJO	UMM	25/02/10
CAMBIO	ANTERIOR	NOMBRE	FECHA


PROTOTIPO
AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA 3R, CLASE 54-3 CONFORME A ESPECIF. C.F.E. 52000-55/93
CAT. IUSA P-1353


DIB. L. LEON	ESC. 1:1	
REV. M. A. GARCIA	ACOT. MM	
APR. U. MENDOZA	FECHA 09-JUL-2008	
IUSA SA de CV MEXICO	No. HOJAS: 1 DE 2	CÓDIGO: P-1353-01


D 0065 MC01 P003-F008

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
MULTIPREN
SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

ESTA ETIQUETA SE AÑADE EN EL EMBALAJE

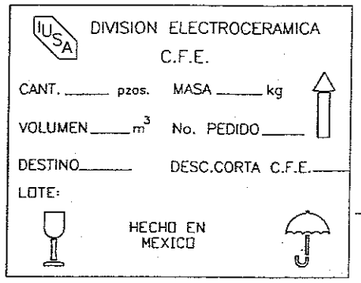

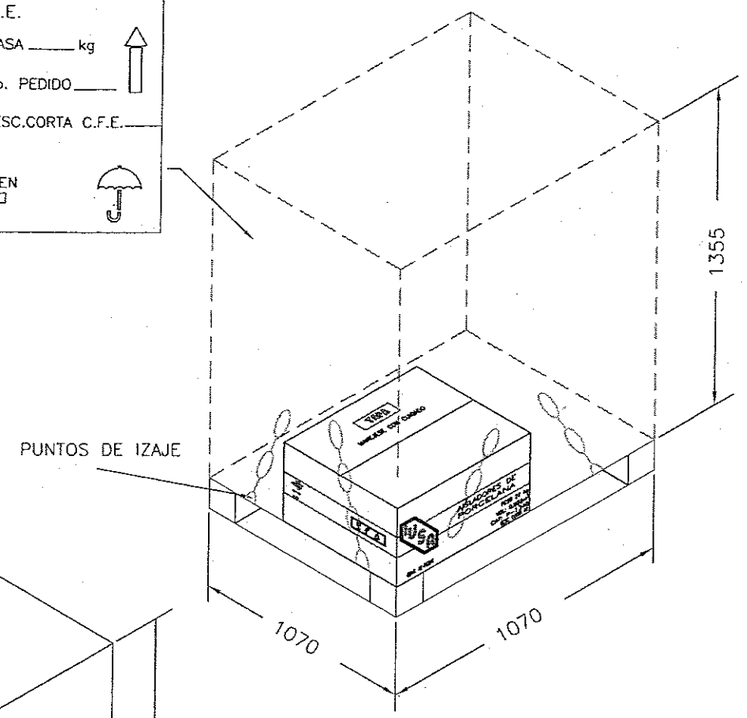

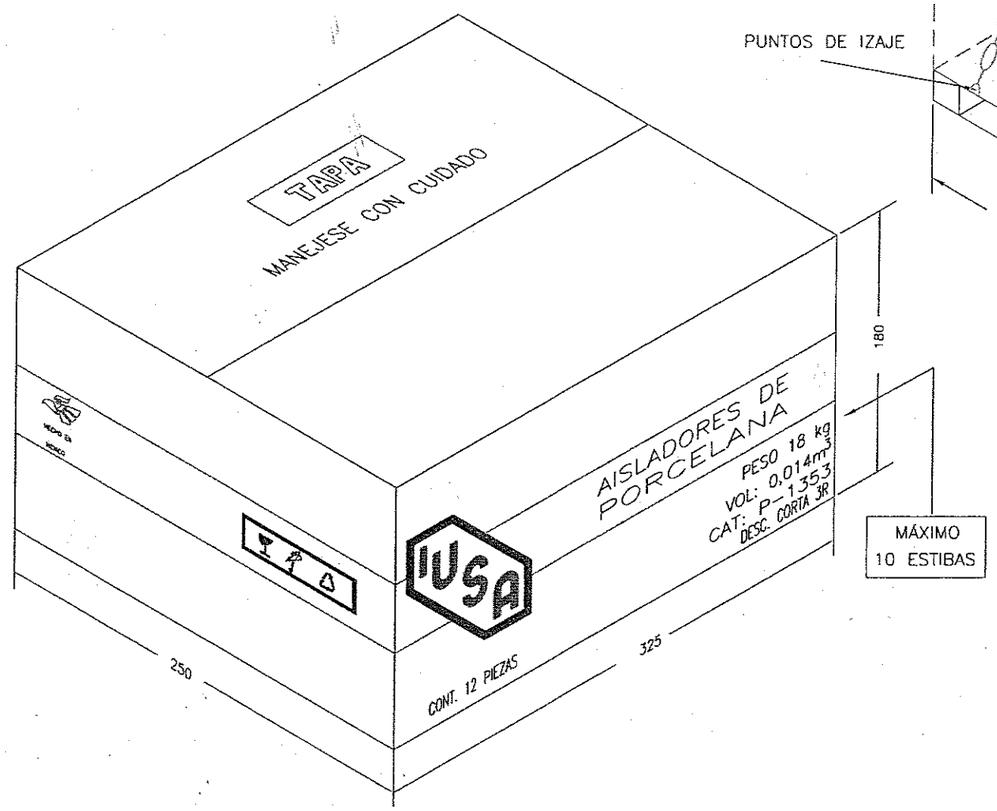

EMPAQUE

MATERIAL: CARTON CORRUGADO

EMBALAJE

A.– CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO
–MANEJO CON MONTACARGA Y GRÚAS
–MANTENER EN RECINTOS CUBIERTOS

B).– EL EMBALAJE SE REALIZA EN PALLETS DE MADERA

C).– CARACTERÍSTICAS
CAJAS: 96
VOLUMEN: 1,55m³
CONTENIDO: 1 152 PIEZAS.
MASA: 1 728 kg.

CFE GERENCIA DE NORMALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN
SATISFACTORIO
Con oficio No. 312.0201.0037 de fecha 24 Enero 2013
Este plano es de referencia en las pruebas prototipo por parte del LAPEM u organismo acreditado en apego a lo establecido en el procedimiento PE-K0000-001, una vez cumplido satisfactoriamente con las pruebas indicadas en la NRF y/o Especificación Técnica y con base en la identificación de aceptación de prototipo servirá como plano de referencia en las pruebas de aceptación por parte del LAPEM y recepción de entrega por parte de las divisiones.
Autorizó
Ing. Alejandro Ortiz Rodríguez

1	EMISIÓN DE DIBUJO	UMM	25/02/10
CAMBIO	ANTERIOR	NOMBRE	FECHA
EMPAQUE Y EMBALAJE AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA 3R, CLASE 54-3 CONFORME A ESPECIF. C.F.E. 52000-55/93 CAT. IUSA P-1353		DIB. L. LEON	ESC. 1:1
		REV. M. A. GARCIA	ACOT. MM
		APR. U. MENDOZA	FECHA 09-JUL-2008
IUSA SA de CV MEXICO		No. HOJAS: 2 DE 2	CÓDIGO: P-1353-02

D 0065 MC01 P003-F008

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
MULTIPREN
SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.