
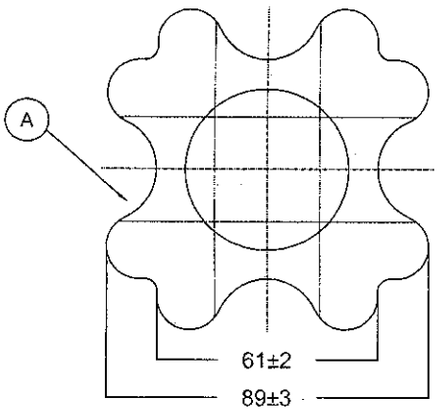


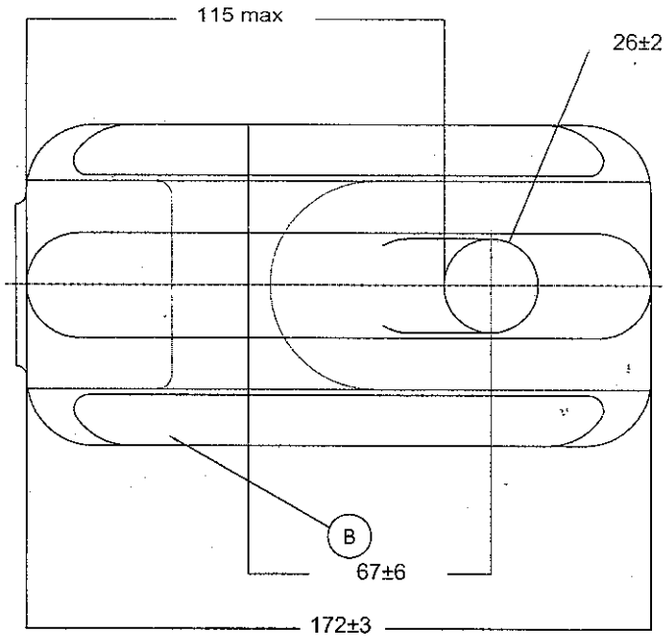

DATOS TÉCNICOS		VALOR	UNIDAD
CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS			
TENSIÓN DE FLAMEO A 60 Hz.	EN SECO	40	KV
	EN HÚMEDO	23	KV
DISTANCIA DE FUGA		77	mm
PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS			
RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN		89	kN
MASA POR UNIDAD		2,4	kg

REFERENCIAS			
ANSI C29.4	NMX-J-251 NMX-J-271/1	ESPECIFICACIÓN CFE 52000-55/93	DESCRIPCIÓN CORTA CFE
			4R

RESULTADOS DE PRUEBAS PROTOTIPO		CONSTANCIA NO. K3112-10-E/2299	
		VALOR	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
TENSIÓN DE FLAMEO A 60 Hz.	EN HÚMEDO	50,9	KV
DISTANCIA DE FUGA		96	mm
PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS			
RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN		120,542	kN
PRUEBA DIMENSIONAL		CUMPLE	

NOTAS:

A.- DETALLE DE MARCADO EN PORCELANA

IUSA 4R
AA XX

AA SIGNIFICA AÑO DE FABRICACIÓN
XX SIGNIFICA MES DE FABRICACIÓN

B.- ACABADO: VIDRIADO, BRILLANTE LISO COLOR GRIS DENTRO DE LOS LIMITES DE COLORES GRIS ARENA (31) Y GRIS CLARO (5) DE ACUERDO L0000-15
C.- ALTITUD DE OPERACIÓN DE 0 A 1000 msnm
D.- PARA EMPAQUE Y EMBALAJE VER DIBUJO P-1348-02
E.- GARANTÍA: EL AISLADOR ESTA GARANTIZADO POR UN PERIODO DE 10 AÑOS Y UNA VIDA ÚTIL NO MENOR DE 30 AÑOS BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN
F.- EL PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DEL COSTO NACIONAL DE FABRICACION ES DEL 100%.

CFE
SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN

SATISFACTORIO

Este plano es de referencia en pruebas de aceptación por parte del LAPEM y de recepción de equipo (s) por parte de las Divisiones. Con oficio no. 312.02 1290 de fecha 18/10/10
Con una vigencia al 03/03/2013

Revisó

Autoriza
Ing. Alejandro Padilla Rodríguez

DIBUJO NO.	NOMBRE DEL DIBUJO
1348-01	AISLADOR
1348-02	EMPAQUE Y EMBALAJE

4	SE AGREGO LA NOTA "F" EN PLANO 1 DE 2 Y SE INDICO EN EL MARCADO DE LA CAJA EL No. DE PEDIDO Y DESTINO EN PLANO 2 DE 2	22/10/08	UMM
0	EMISION DE DIBUJO	14/11/07	UMM
REVISION	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS:	FECHA:	REVISADO:

PROTOTIPO
AISLADOR DE PORCELANATIPO RETENIDA 4R, CLASE 54-4 CONFORME A ESPECIFICACION CFE 52000-55/93 CAT IUSA P-1348

IUSA S.A. DE C.V. MEXICO


DIB.	P. MUÑOZ	ESC.	1:1
REV	M. GARCÍA	ACOT.	mm
APR	U. MENDOZA	FECHA	14-NOV-2007
No. HOJAS:	1 DE 2	CÓDIGO:	P-1348-01

D 0085 MC01 P003-F008

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
MULTIPREN
SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.


ESTA ETIQUETA SE COLOCA EN EL EMBALAJE

DIVISION ELECTROCERAMICA
C.F.E.
CANT. ____ pzas. MASA ____ kg
VOLUMEN ____ m³ No. PEDIDO ____
DESTINO____ DESC.CORTA C.F.E. ____
LOTE:
HECHO EN MEXICO

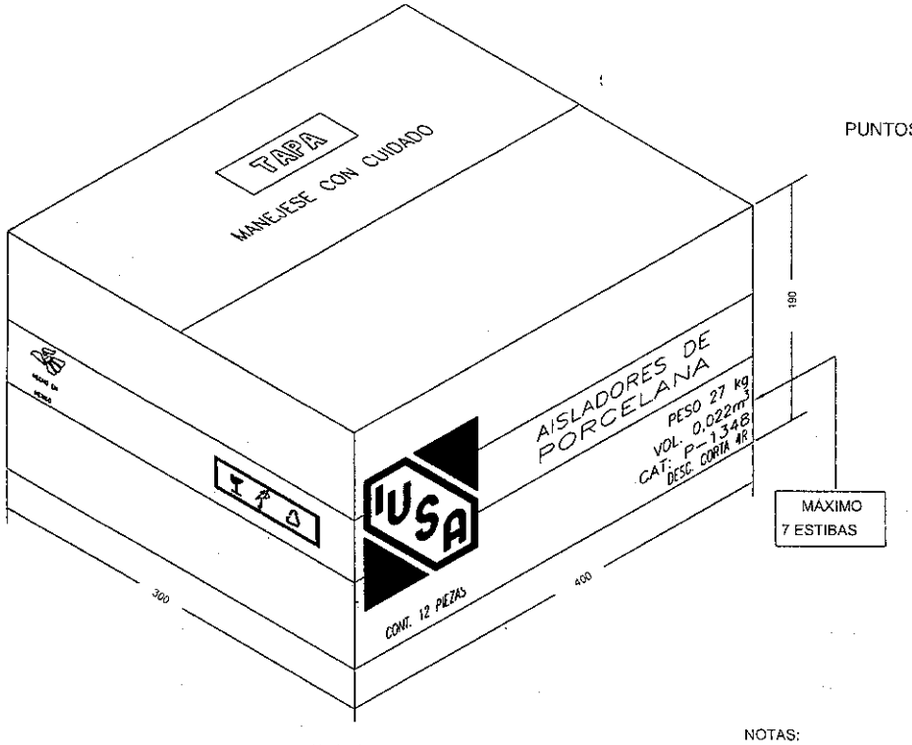

EMPAQUE

MATERIAL: CARTÓN CORRUGADO

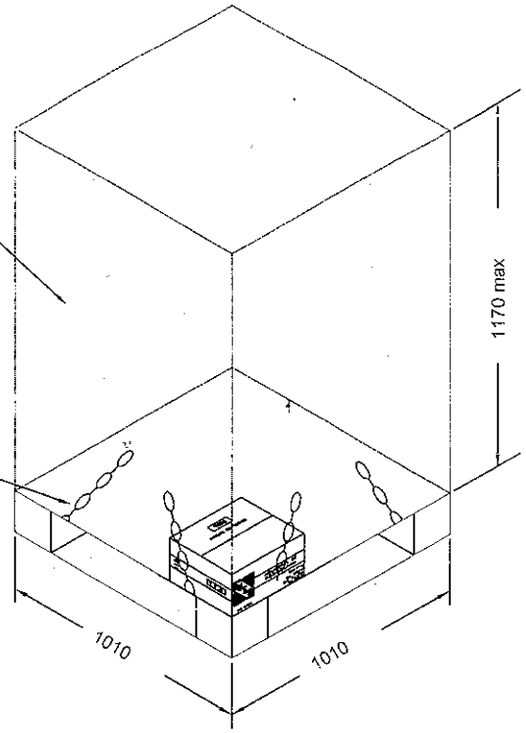

EMBALAJE

NOTAS:

A.- CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO
- MANEJO CON MONTACARGAS Y GRÚAS
- MANTENER EN RECINTOS CUBIERTOS

B).- EL EMBALAJE SE REALIZA EN TARIMA DE MADERA

C).- CARACTERISTICAS:
CAJAS: 48 CAJAS
CONTENIDO: 576 PIEZAS
MASA: 1 392 kg
VOLUMEN: 1,19m³

CFE
SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN

SATISFACTORIO

Este plano es de referencia en pruebas de aceptación por parte del LAPEM y de recepción de equipo (s) por parte de las Divisiones. Con oficio no. 312.02 1290 de fecha 18/10/10
Con una vigencia al 31/03/2013

Revisó | Autoriza
Ing. Alejandro Bonilla Rodríguez

1	SE AGREGO LA NOTA "F" EN PLANO 1 DE 2 Y SE INDICO EN EL MARCADO DE LA CAJA EL No. DE PEDIDO Y DESTINO EN PLANO 2 DE 2	22/10/08	UMM
-	EMISION DE DIBUJO	14/11/07	UMM
REVISION	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	FECHA:	REVISADO:

EMPAQUE Y EMBALAJE
AISLADOR DE PORCELANATIPO RETENIDA 4R, CLASE 54-4
CONFORME A ESPECIFICACION CFE 52000-55/93 CAT IUSA P-1348

IUSA S.A. DE C.V. MEXICO

DIB. P. MUÑOZ	ESC. 1:1
REV. M. GARCIA	ACOT. mm
APR. U. MENDOZA	FECHA 14-NOV-2007
No. HOJAS: 2 DE 2	CODIGO: P-1348-02

D 0065 MC01 P003-F008

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
MULTIPREN
SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.