


PCR-11-700 & PCR-11C-700

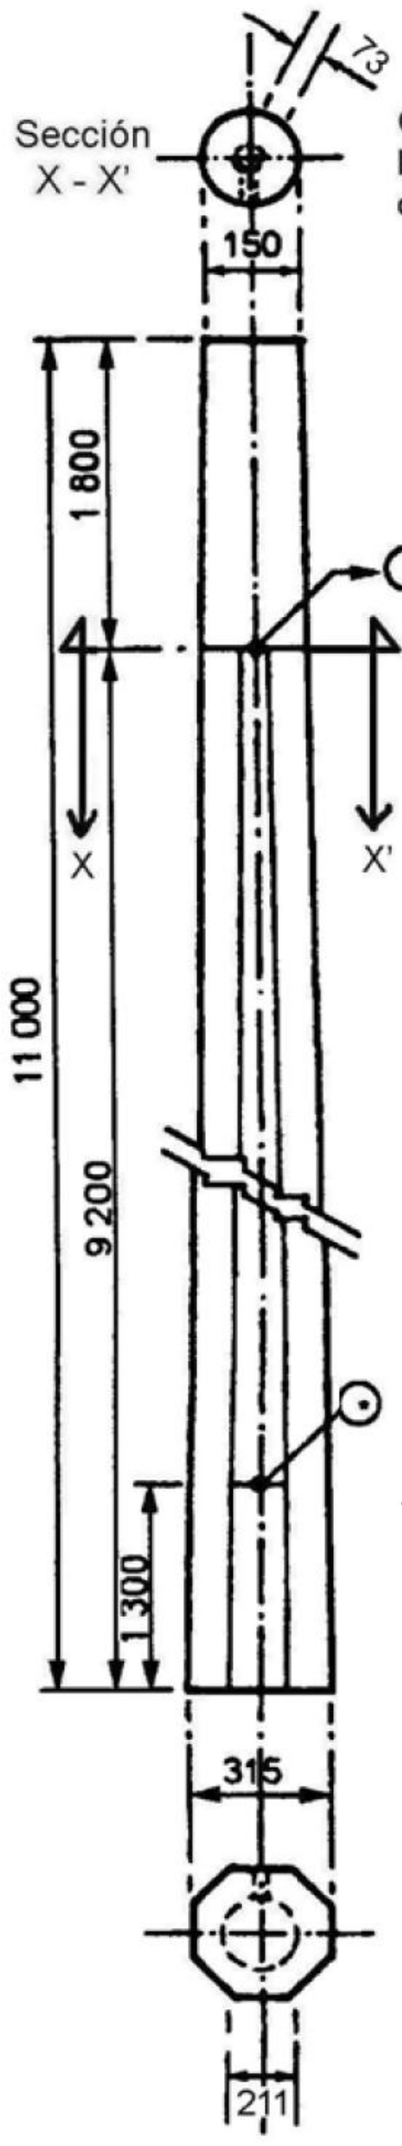


Corte a la altura de
la canalización de referencia
de tierra

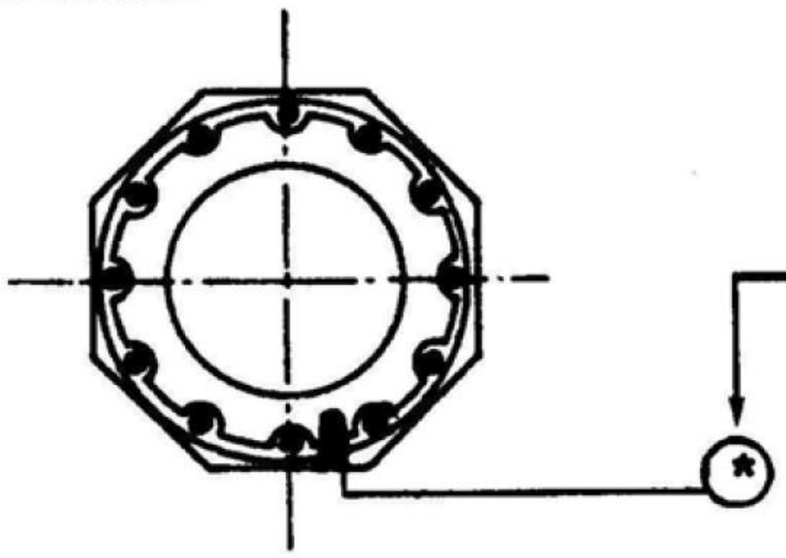

LOCALIZACIÓN
DE
VARILLAS

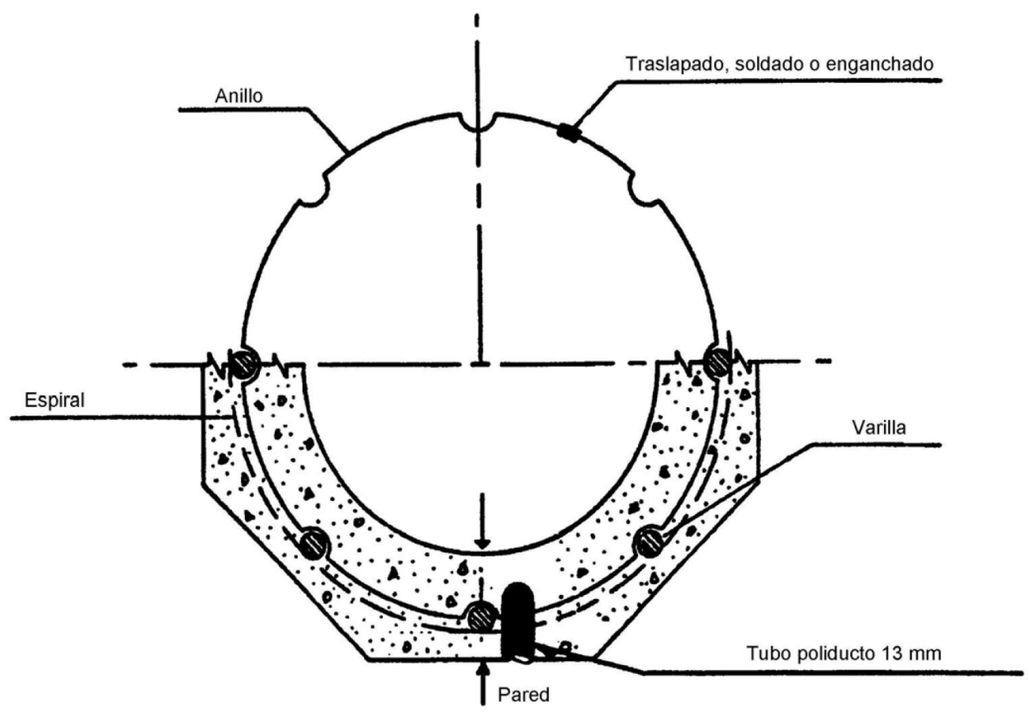

En poste tipo PCR para ambiente normal, la distancia del armado a la superficie exterior, debe ser de 15 mm a 20 mm, con pared de 52 mm y en los tipos PCR-*C para ambiente de contaminación marino, la distancia del armado a la superficie exterior, debe ser de 25 mm a 30 mm, con pared de 62 mm.

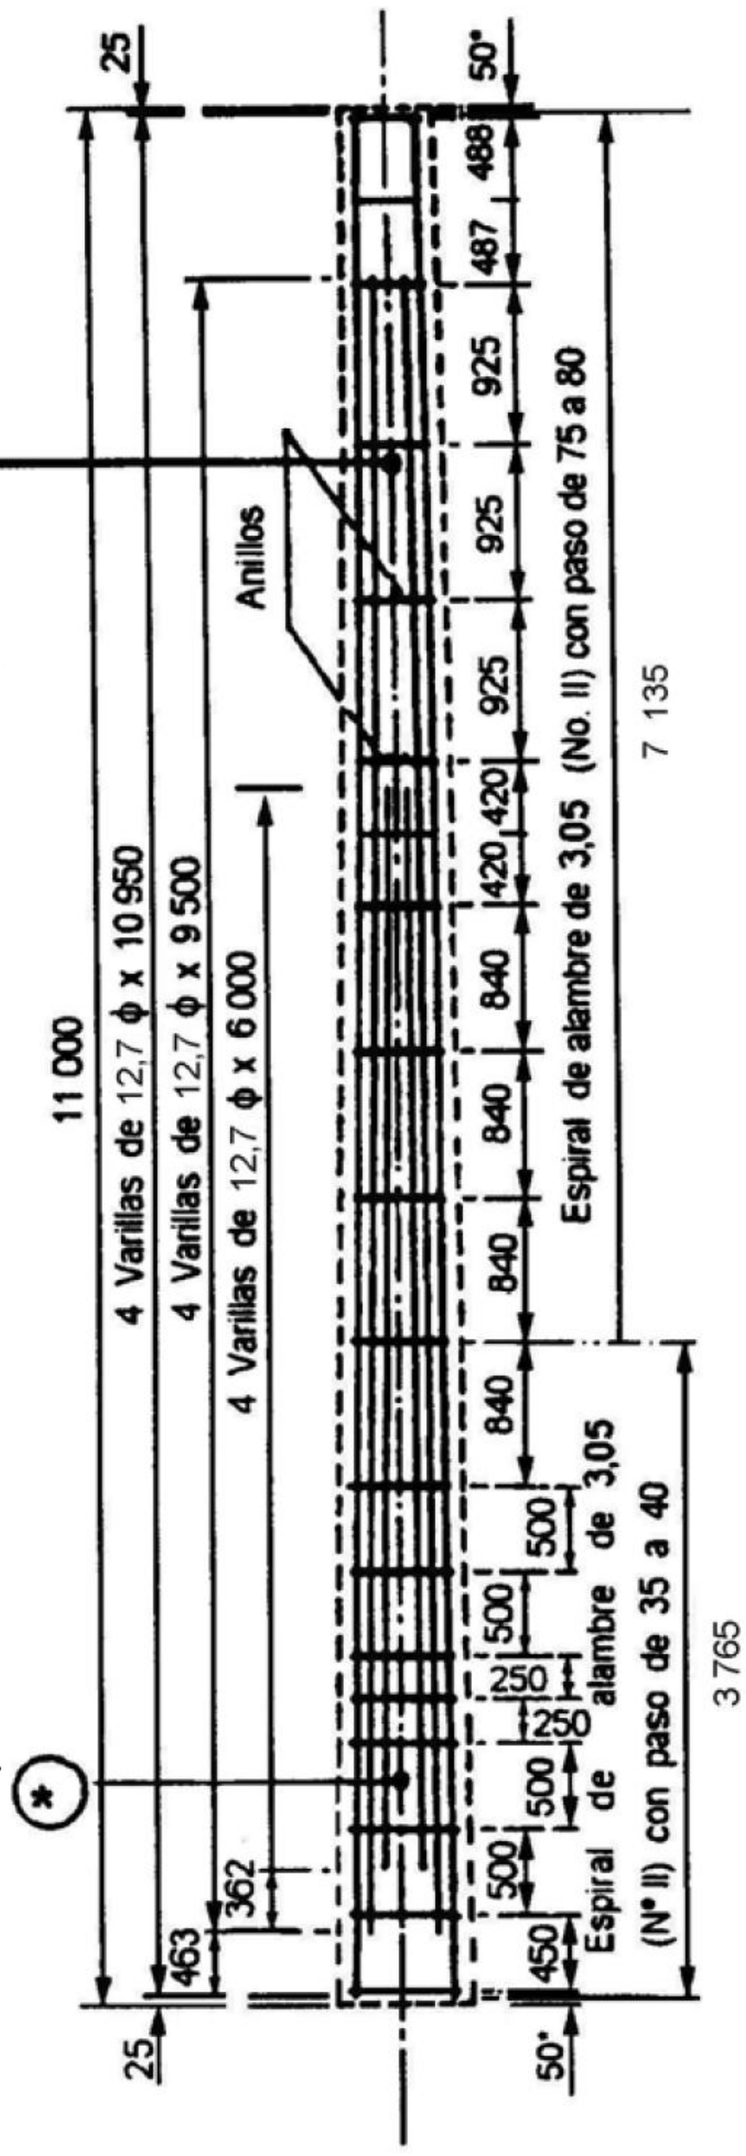

DIMENSIONES

Acotación en mm
sin escala

ACERO DE REFUERZO

⊙ Canalización de referencia a tierra. Tubo poliducto de 13 mm de diámetro nominal.

• Distancia de la punta del poste a los anillos

	PCR–11–700
	Especificación J6200-03
	POSTES DE CONCRETO REFORZADO
	CFE

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
MULTIPREN
SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.