


PCR-7-500 & PCR-7C-500

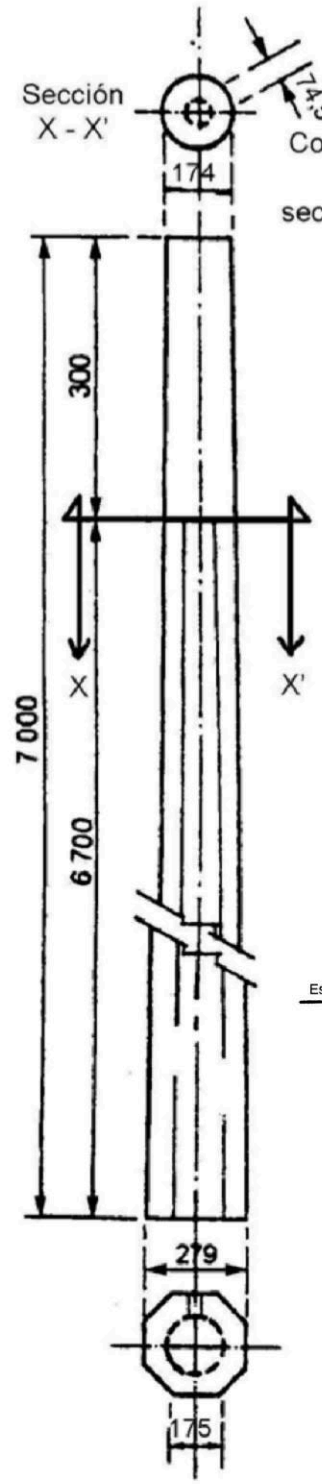


DIMENSIONES

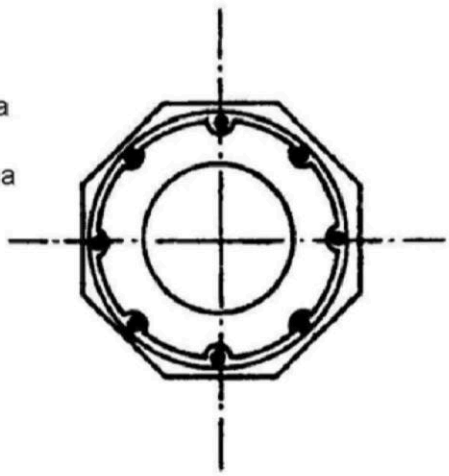

LOCALIZACIÓN
DE
VARILLAS

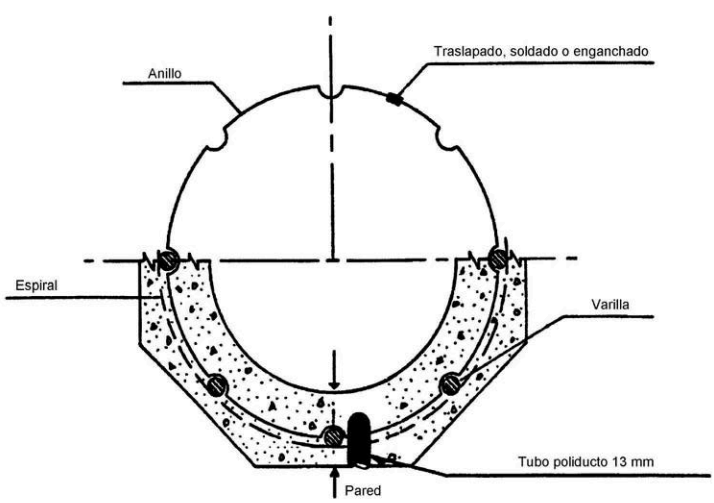

En poste tipo PCR para ambiente normal, la distancia del armado a la superficie exterior, debe ser de 15 mm a 20 mm, con pared de 52 mm y en los tipos PCR-*C para ambiente de contaminación marino, la distancia del armado a la superficie exterior, debe ser de 25 mm a 30 mm, con pared de 62 mm.

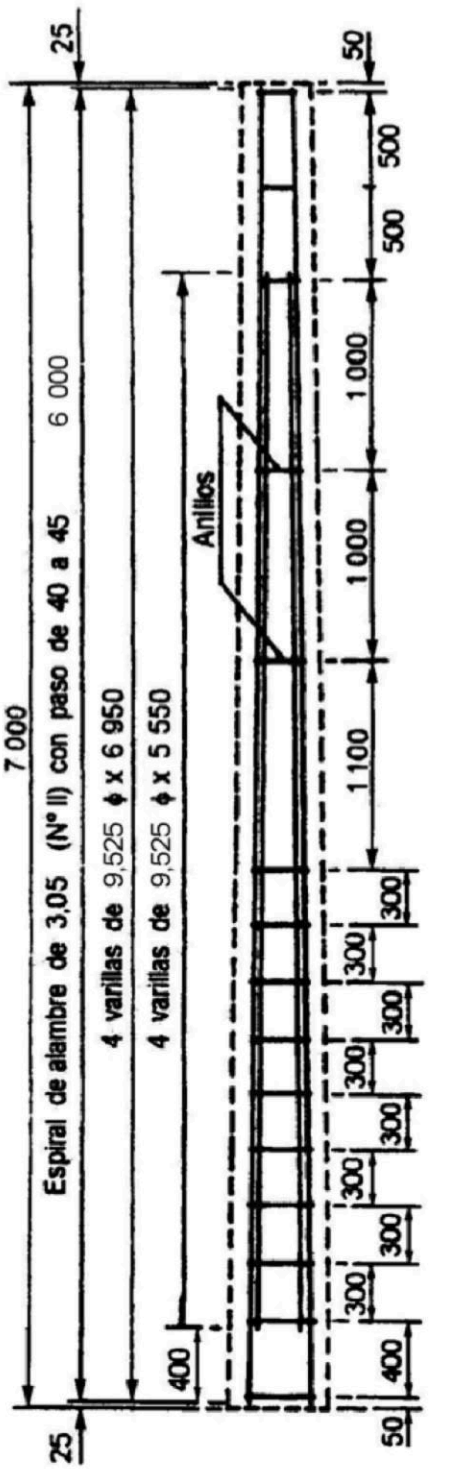

ACERO DE REFUERZO

Acotación en mm
sin escala

	PCR–7–500
	Especificación J6200-03
	POSTES DE CONCRETO REFORZADO
	CFE

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
MULTIPREN
SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.