

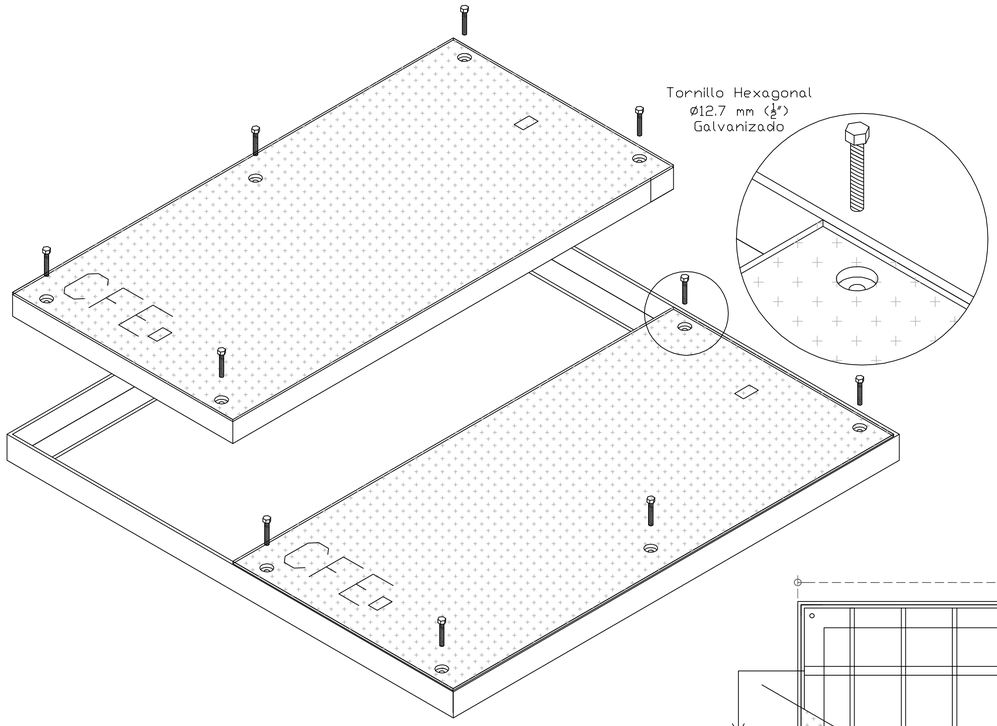


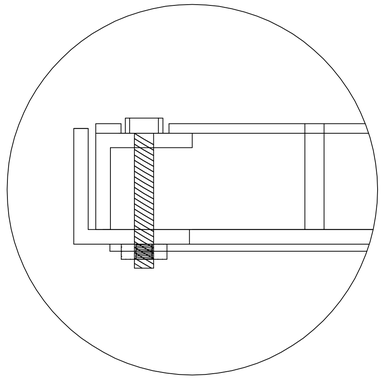

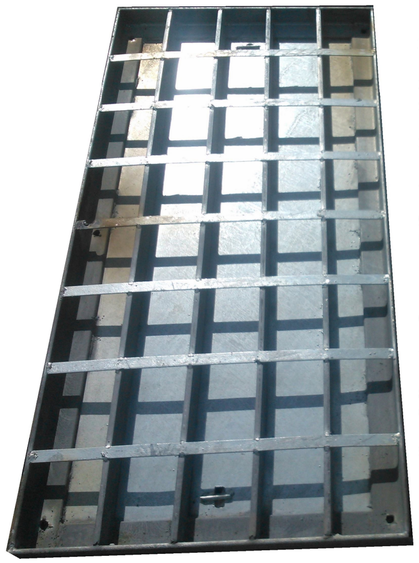

REFUERZO INFERIOR DE TAPA

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

1.- ACOTACIONES EN CENTIMETROS

2.- TAPAS DE PLACA DE 1/4 CON BASTIDOR DE ÁNGULO DE 2 $\frac{1}{2}$" X $\frac{3}{8}$", REFORZADO CON SOLERA 2 $\frac{1}{2}$" X $\frac{1}{2}$" Y SOLERA DE 1" X $\frac{1}{8}$".

3.- LA TAPA LLEVARA UN ACABADO ANTIDERRAPANTE

4.- CONTRAMARCO CONFORMADO DE ACERO EN ÁNGULO DE 3 " X $\frac{3}{8}$ "

5.- CADA TAPA DEBE LLEVAR POR LA PARTE SUPERIOR Y EN FORMA LEGIBLE , LOS DATOS SIGUIENTES:


a) LOGOTIPO DE CFE
b) IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O LOGOTIPO


6.- TORNILLOS DE SUJECIÓN DE 1/2" X 3 1/2" GALVANIZADOS.


7.- TUERCAS TIPO SAPO DE 1/2" GALVANIZADAS, SOLDADAS EN EL CONTRAMARCO.

8.- SE COMPROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MEDIANTE CERTIFICADO DE CALIDAD.

9. CONJUNTO CON ACABADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE

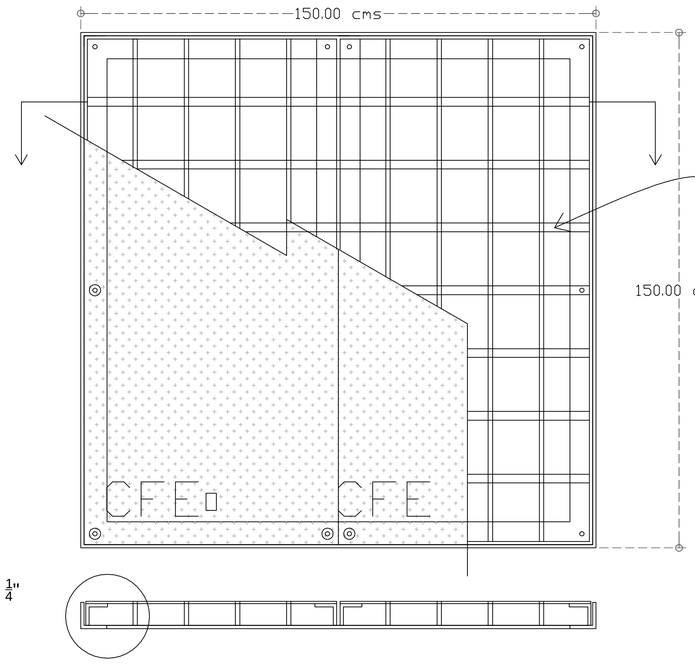

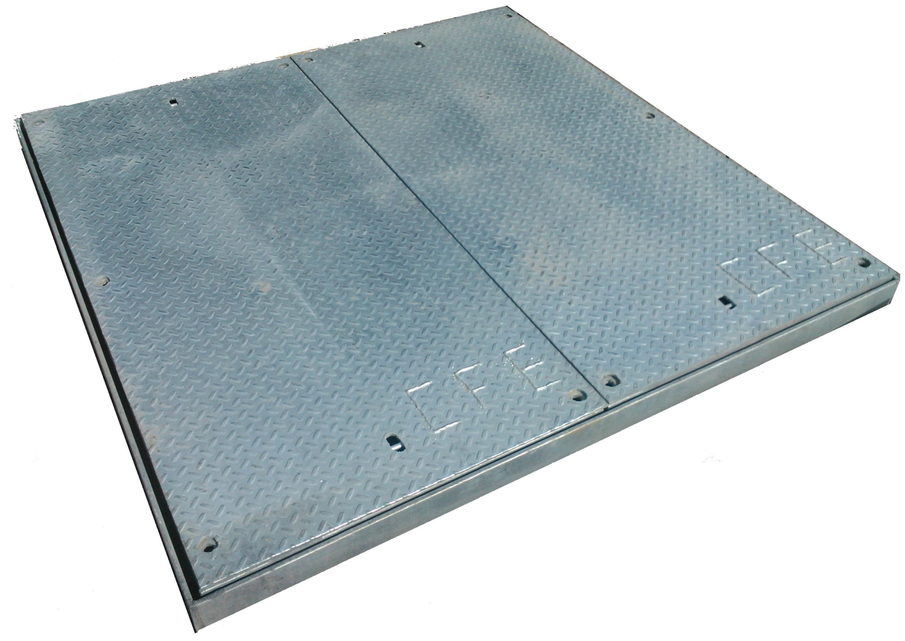

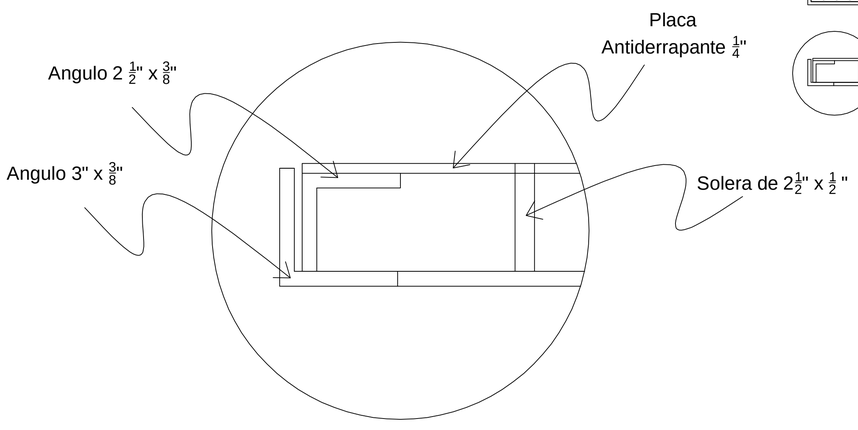

EN ARROYO

TAPAS METALICAS Y CONTRAMARCO DE ACERO PARA ARROYO EN BOVEDA

CFE Una empresa de clase mundial

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.